



Российская Федерация  
Муниципальное казенное предприятие «Коммунальные системы»  
Вятскополянского района Кировской области  
(МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района)  
Юридический адрес: 612985, Кировская обл., Вятскополянский р-н,  
д. Гремячка, ул. Центральная, д. 4а  
Почтовый адрес: 612964, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д. 1  
E-mail: [prometei11@mail.ru](mailto:prometei11@mail.ru), тел. 8 (83334) 6-41-53, 6-41-56, 7-64-56, 7-64-55  
ИНН/КПП 4307012010/430701001  
р/счет 40702810900170000433 в АО КБ «Хлынов» г. Киров  
корр/счет 30101810100000000711 БИК 043304711

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 112-В

на подключение к центральным водопроводным сетям  
от 25 января 2024 года

Заказчик: Администрация Вятскополянского

муниципального района Кировской области

Объект: земельный участок кадастровый № 43:07:040102:1075

Расположенный по адресу: Кировская обл., Вятскополянский район, с Ершовка  
ул.Заречная.

Основание: заявление от 15.01.2024 г.

Точка присоединения: в существующую водопроводную сеть по ул. Заречная с  
устройством смотрового водопроводного колодца.

Характеристика существующей водопроводной сети:

- тип – напорная;
- материал – чугун;
- диаметр (Ду): 100 мм.

Для обеспечения водоснабжением проектируемого объекта необходимо:

1. Проложить водопроводную сеть диаметром 50 мм., на глубину не менее 2м.
2. Произвести устройство водопроводного смотрового колодца диаметром не 1,5 м с люком и крышкой.
2. Применить материал труб – ПЭ ГОСТ 18599-2001
3. Выполнить проект на подключение к центральному водопроводу жилого в 2-х экземплярах и согласовать его с организациями имеющими подземные коммуникации.
4. Передать один экземпляр согласованного проекта в МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.
5. В течении 30 рабочих дней по окончания строительства, заключить договоры с МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района:
  - на врезку и подключение объекта к центральной системе водоснабжения;
6. В случае если при прокладки планируемой водопроводной сети необходимо пересечение через автомобильную дорогу, прокладка водопровода производится методом «прокола», в ином случае работы согласовываются с администрацией Ершовского сельского поселения, а при необходимости с отделом архитектуры и строительства администрации Вятскополянского района.
7. На вводе произвести устройство запорной арматуры (вентиль) и прибора учета холодного водоснабжения с антимагнитной защищенностью, с последующей опломбировкой и вводом в эксплуатацию МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.



**Прочие условия:**

1. Работы по строительству водопроводной сетей должны производиться организациями, имеющими соответствующий допуск к выполнению данных видов работ и только по проектам, разработанным специализированными организациями, имеющими СРО, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования. Проект согласовать со всеми организациями, в том числе с выдавшей настоящие технические условия.
2. После прокладки водопроводной сети произвести работы по благоустройству территории в местах проведения работ.
3. Субабонентов к проложенной сети не подключать без получения соответствующего разрешения МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.
4. Подключение строящегося объекта к муниципальным водопроводным сетям (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:
  - а) справки о выполнении технических условий, подписанной МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района;
  - б) прибора учета холодного водоснабжения;
5. Заказчик по окончанию работ сдает их МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района.
6. Границей эксплуатационной ответственности между МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района и абонентом является присоединительное устройство (седелка) с запорным устройством, установленное в смотровом водопроводном колодце на сети ресурсоснабжающей организации, вновь прокладываемая водопроводная сеть остается у Заказчика на балансе и обслуживании. Ответственность за состояние присоединительного устройства, запорной арматуры, водомера, колодца на врезке несет абонент.

Приложение: схема подключения к центральной водопроводной сети с устройством смотрового колодца.

**Срок действия технических условий 1(один) год.**

По истечении срока действия настоящих технических условий застройщику необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).

**Директор**

**МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района**

**В.А. Драницын**

**Главный инженер**

**МКП «Коммунальные системы» Вятскополянского района**

**Н.Х. Саматов**



Настоящие технические условия получил \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Дата получения \_\_\_\_\_ 2024 года


Утверждаю:  
Директор МКП «Коммунальные  
системы» Вятскополянского района  
В.А. Драницын  
« 25 » января 2024 г.



### СХЕМА

места производства земляных работ прокладки и подключения к центральной водопроводной сети


Подключение участка кад. №43:07:040102:1075 ул. Заречная с. Ершовка Вятскополянского района

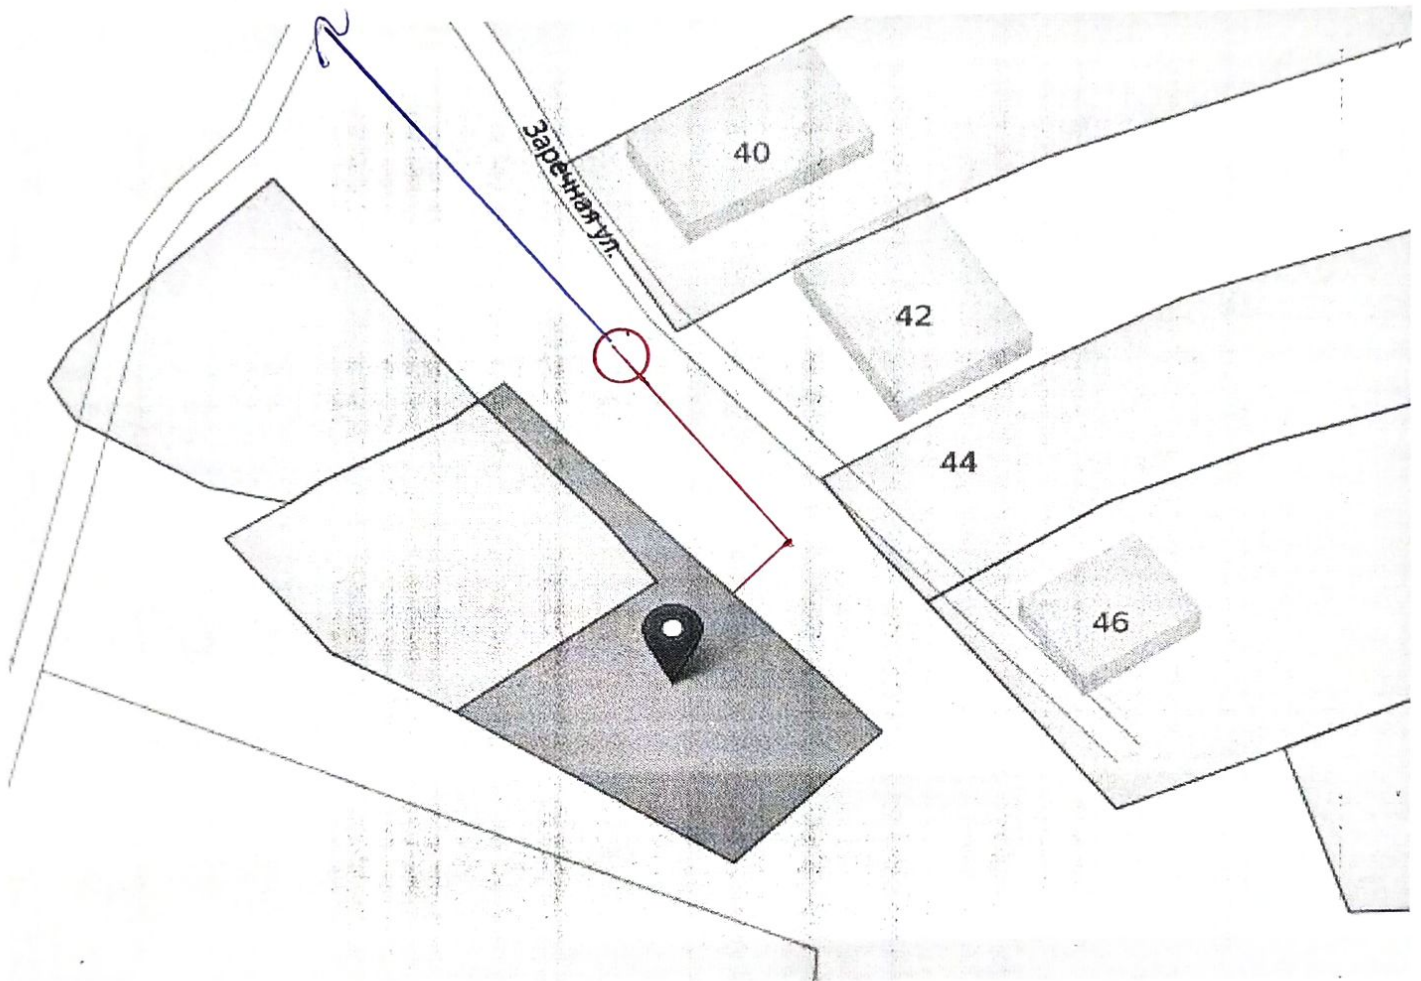

*Место устройства смотрового водопроводного колодца  
для врезки на действующей водопроводной сети*

*Действующая водопроводная сеть*

*Планируемая водопроводная сеть*

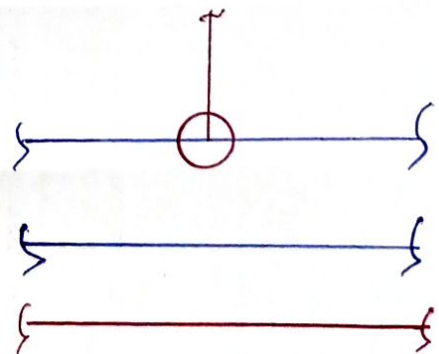

Зам. директора по производству \_\_\_\_\_ Н.Х Саматов